


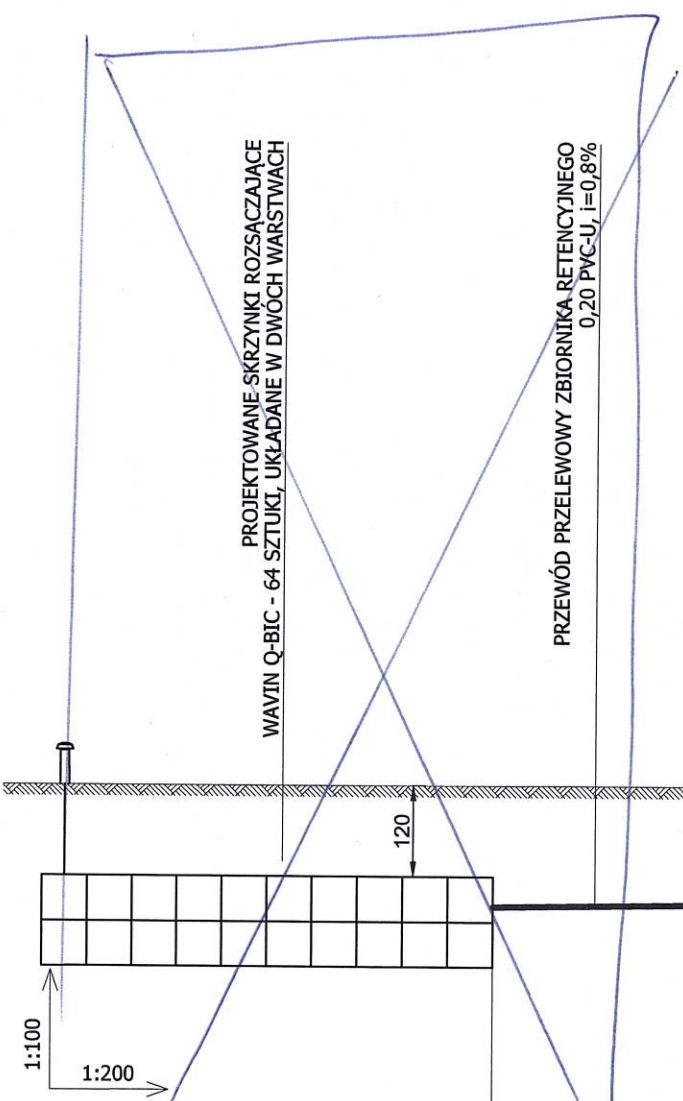

POZIOM PORÓWNAWCZY 225,00			
RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANEGO		5,00	5,00
RZĘDNA DNA RURY	227,60 3,40		225,15 3,45
GLĘBOKOŚĆ [m]	2,40 1,60		3,85 1,55
MATERIAŁ - ŚREDNICA	0,20 PVC-U		
SPADEK [%]	i=0,8%		
ODLEGŁOŚĆ [m]	5,2		

ZBIORNIK NA WODY OPADOWE WAWIN O POJEMNOŚCI 17,0m³										
PROJEKTOWANA STUDZIENKA REWIZYJNA WAWIN TEGRA 1000 Z FILTREM AZURA DN200 WŁĄCZYĆ ODPIŁYW Z RURY SPUSTOWEJ RS17										
PROJEKTOWANA STUDZIENKA REWIZYJNA Ø425mm										
PROJEKTOWANA STUDZIENKA REWIZYJNA Ø425mm WŁĄCZYĆ ODPIŁYW Z RURY SPUSTOWEJ RS1										
PROJEKTOWANA STUDZIENKA REWIZYJNA Ø425mm WŁĄCZYĆ ODPIŁYW Z RURY SPUSTOWEJ RS2										
PROJEKTOWANA STUDZIENKA REWIZYJNA Ø425mm WŁĄCZYĆ ODPIŁYW Z RURY SPUSTOWEJ RS3										
PROJEKTOWANA STUDZIENKA REWIZYJNA Ø425mm WŁĄCZYĆ ODPIŁYW Z RURY SPUSTOWEJ RS4 I RS5										
	3,85	225,15	5,00							
	1,92	3,08	5,00							
	1,90	3,10	5,00							
	2,16	3,26	5,42							
	2,08	3,34	5,42							
	1,99	3,43	5,42							
	1,88	3,54	5,42							
	1,81	3,61	5,42							
	2,1									
		16,8								
		6,6								
		8,2								
		11,60								
		7,80								
		9,4								

mgr inż. Michał Kłosek
Upewnienie budowlane do projektowania
instalacji budowlanych w zakresie:
instalacji gazowych, wodociągów, kanalizacji
wewnętrznych, zewnętrznych, kanalizacji
nr ewid. MIA/0526/PC/RS/15